




Zeichenerklärung:	
Baugrenze:	
Ausgleichs und Ersatzmaßnahme (Hecke):	
Flurstücksgrenze:	
Zaun	
geschütztes Biotop:	
Wald:	
geplanter Zugang:	
Solarmodule:	
Transformatorstation	

Bauvorhaben:			
Agri-PV-Park Drosewitz			
Land:	Deutschland		
Bundesland:	Mecklenburg-Vorpommern		
Ort:	Drosewitz		
Koordinaten:	54° 30' 31" N, 13° 35' 41" E		
Unzäunte Fläche (ha):	19,3		
Verschattungswinkel:	Tracker		
Reihenabstand (Pirch) (m):	11,2		
Azmut:	34°, -56° (Süd)	Modulanstellwinkel:	Tracker
Nennleistung (kWp):	13 207	Leistung AC (kVA):	11 550
Modultyp:	Trina TSM-NEG21RC.20 730 Wp		
Modulmaße (mm²):	2384x1303x33		
Wechselrichtertyp	Sungrow SG350HX		
Anzahl Module:	18 090	Anzahl WR:	33
Flächennutzungsgrad:	0,15	DC/AC-Verhältnis:	1,15
Bearbeiter:	Robin Sohnemann		
Datum:	11.05.2026	Planungsstand:	VEP

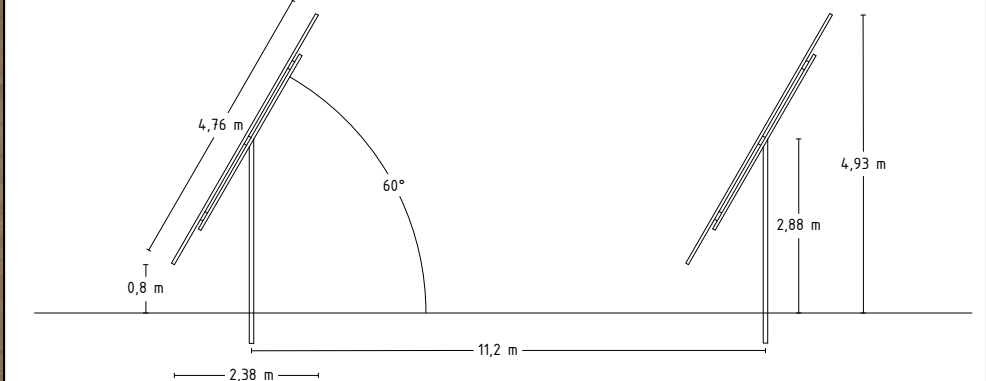

Planersteller:

wpd onshore GmbH & Co. KG
Brunnenstraße 181
10119 Berlin


think energy